


# ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU


## WAVIN TS SDR 11 - DN 80 - 90 x 8,2

## WAVIN TS SDR 11 - DN 25 - 32 x 3,0

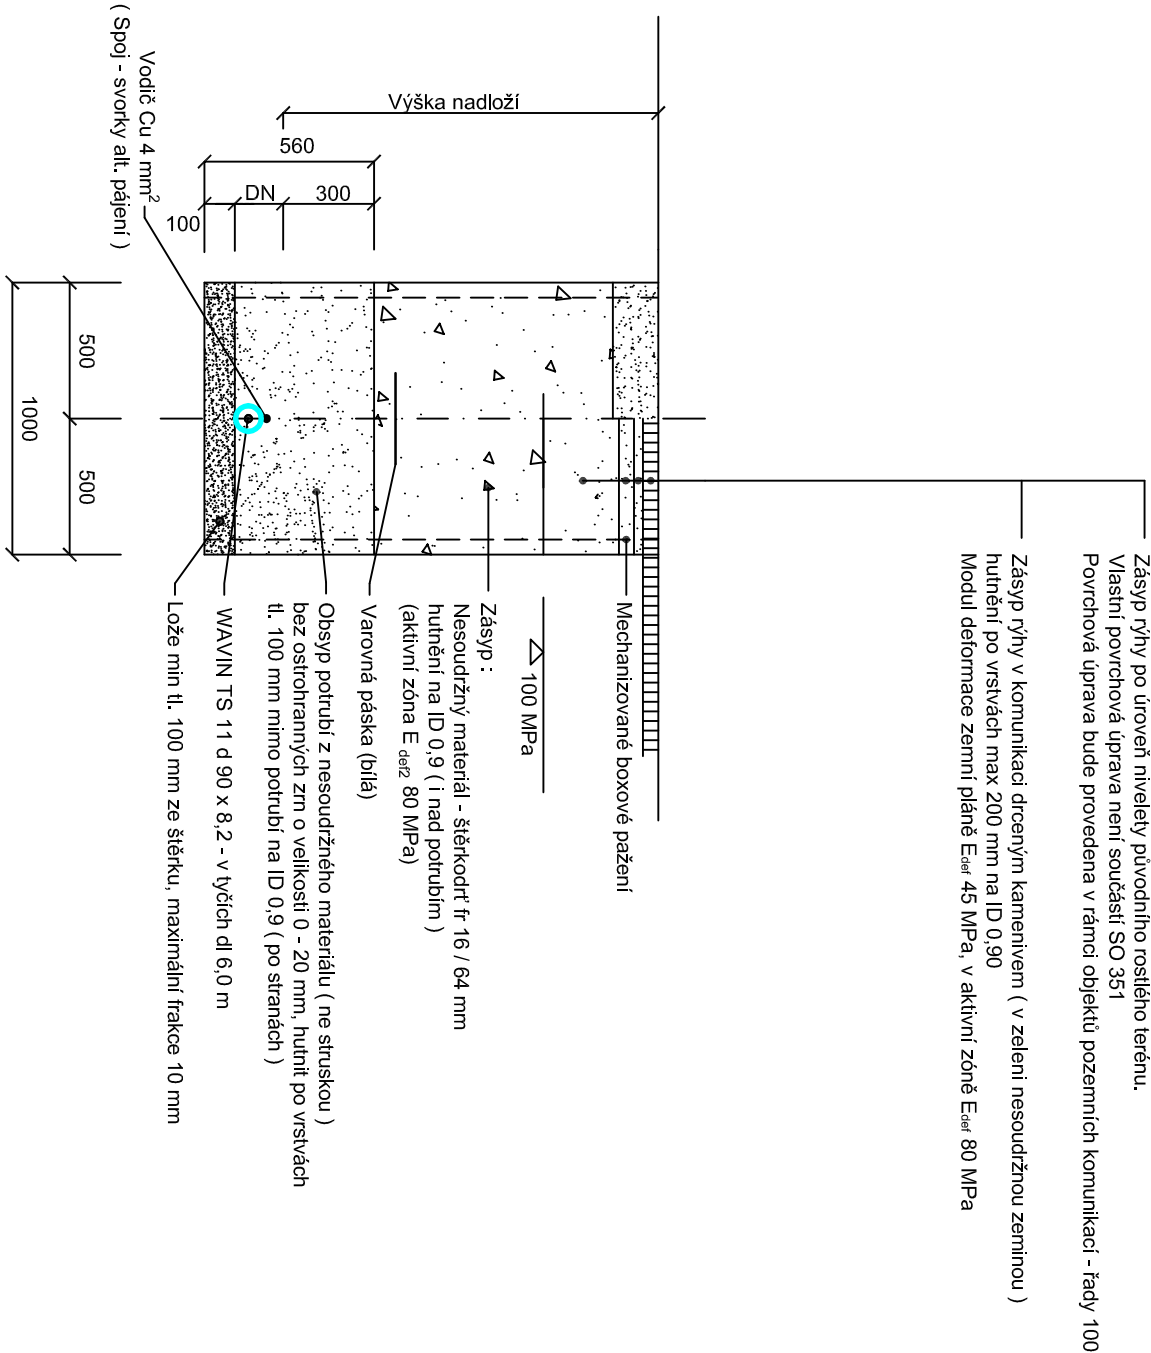


- ### POZNÁMKA
- SPOJOVANI POTRUBÍ WAVIN TS POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK Pe 100
  - HODNOTA ÚNOSNOSTI ZÁSYPU V KOMUNIKACI 100 MPa
  - POTRUBÍ, TVAROVKY A ARMATURY, KTERÉ BUDOU V PŘÍMÉM KONTAKTU S PITNOU VODOU, MUSÍ VYHOVAT HYGIENICKÝM POŽADAVKUM DANÝCH ZÁKONEM 274/2003 Sb. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č.37/2001 Sb.
  - METODA MĚŘENÍ HUTNĚNÍ - DYNAMICKÁ ZKOUŠKA DESKOU VE VÝKOPU
  - A STATICKÁ ZKOUŠKA DESKOU NA PLANI
  - PARAMETR D(%) PRO JEMNOZRNNÉ ZEMINY 95 %

## ULOŽENÍ V CHRÁNIČCE

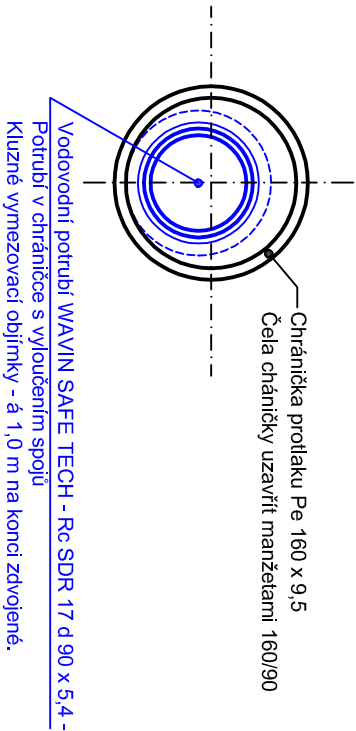

## KŘÍŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 600 - 2x

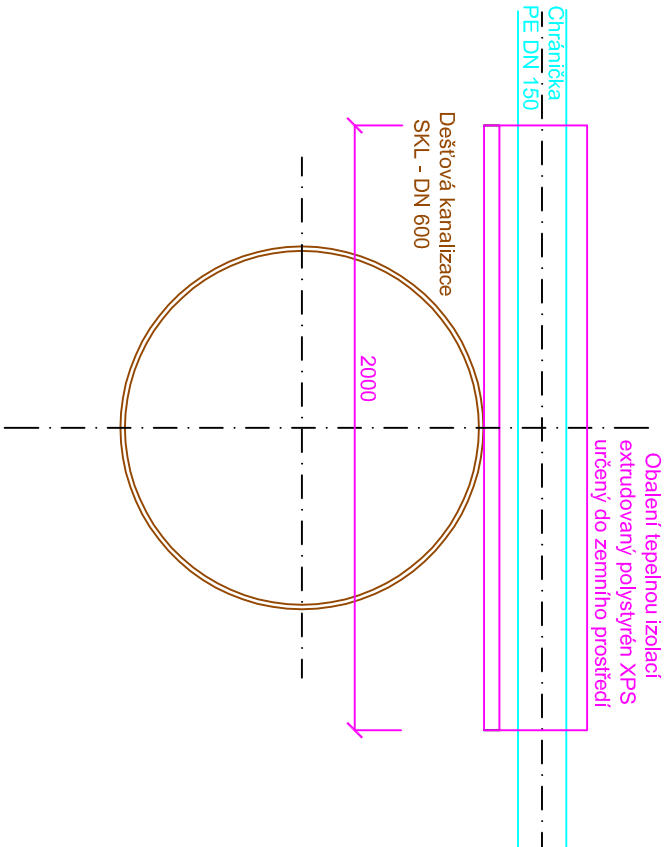

<div><div><div>7s</div><div>architektonická kancelář</div></div></div>	
AKCE: <b>CENTRÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMINÁL</b> <b>ČESKÝ TĚŠÍN</b> <b>A PARKOVIŠTĚ P + R</b>	
STAVEBNÍ INVESTOR: <b>Město Český Těšín</b> <b>nám. ČSA 1/1</b> <b>737 01 Český Těšín</b>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>7s architektonická kancelář s.r.o.</b> <b>Dejvická 919/38</b> <b>160 00, PRAHA 6, BUBENEC</b> <b>IC: 281 88 845</b> <b>Tel.: +420 222 365 055</b> <b>Email: info@7s.cz</b>	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: <b>Mgr. Ing. arch. WIESLAW KUBICA</b> <b>Olšichovské 639</b> <b>739 61, Třinec 1</b> <b>Telefon: +420 602 444 722</b> <b>Email: kubica@7s.cz</b>	
PROJEKTANT: <b>MK PLAN s.r.o.</b> <b>Komorní 15</b> <b>737 01 Český Těšín</b> <b>Telefon: +420 608 736 605</b> <b>Email: krauz@mkplan.cz</b>	
VYPRACOVAL: <b>Ing. Miroslav Krauz</b>	
NÁZEV VÝKRESU: <b>ULOŽENÍ POTRUBÍ HDPE</b>	
STUPEŇ PROJEKTU:	
DPS	
MĚŘÍTKO: <b>1 : 25</b>	
DATUM: <b>10 / 2018</b>	
ČÁST:	
<b>SO 351</b>	
<b>PŘELOŽKA VODOVODU</b>	
ČÍSLO VÝKRESU: <b>351.8</b>	ČÍSLO PÁRE: