


# ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU

## TVÁRNÁ LITINA GGG - DN 250

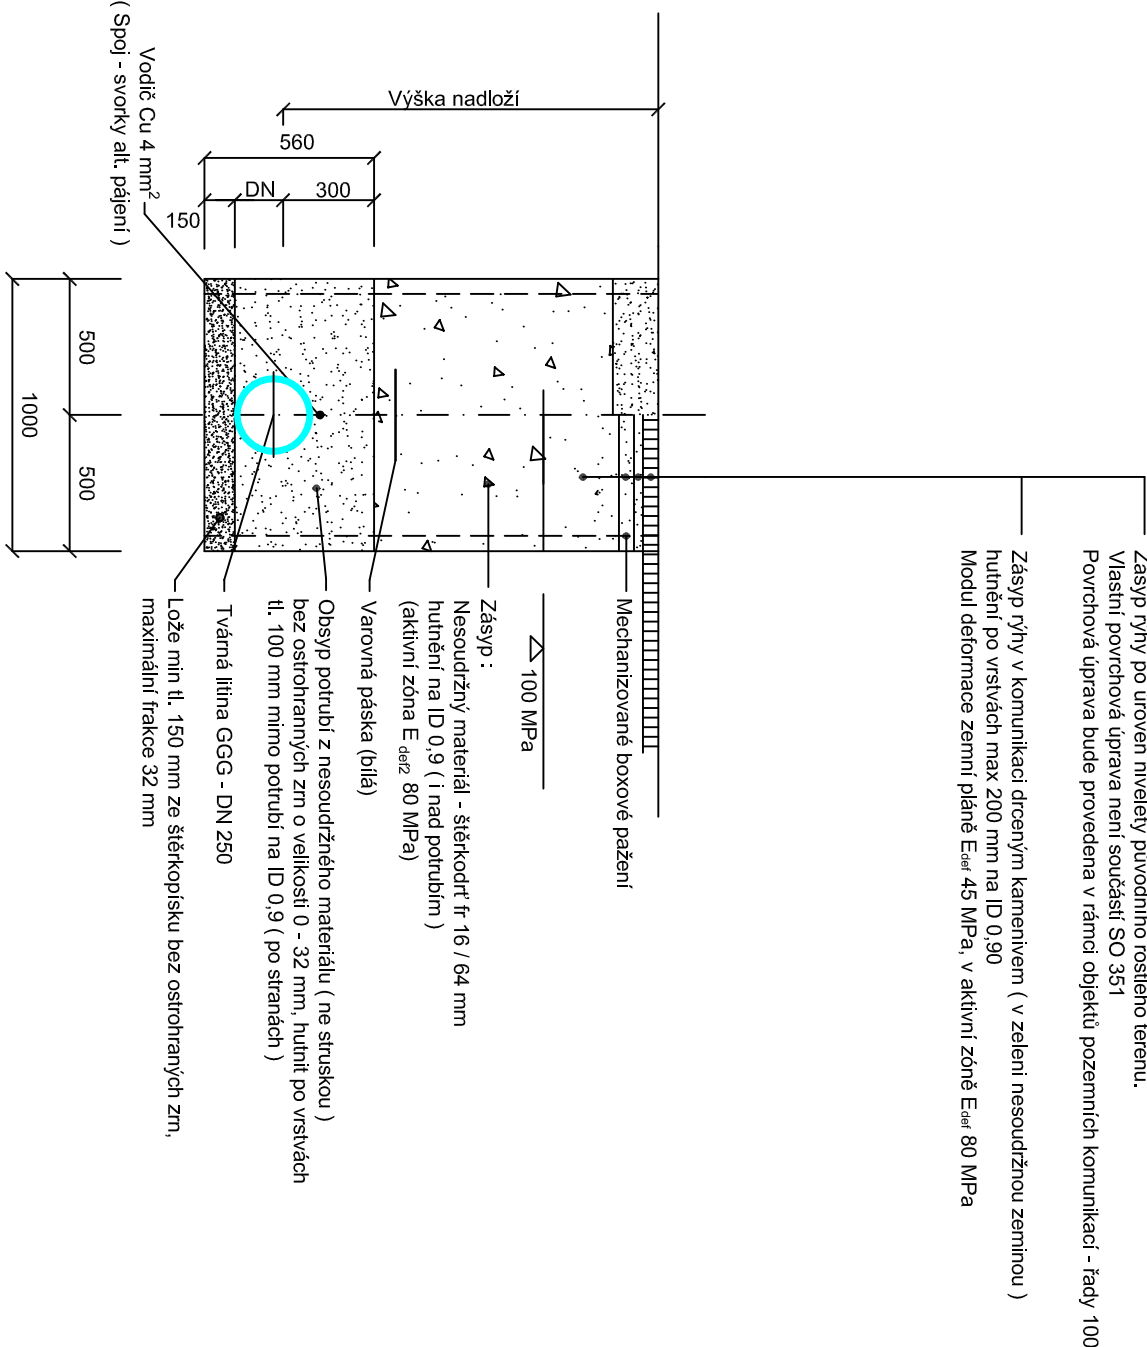

## POZNÁMKA

- HODNOTA ÚNOSNOSTI ZÁSYPU V KOMUNIKACI 100 MPa
- POTRUBÍ, TVAROVKY A ARMATURY, KTERÉ BUDOU V PŘÍJÍM KONTAKTU S PITNOU VODOU, MUSÍ VYHOVAT
- HYGIENICKÝM POŽADAVKŮM DANÝCH ZÁKONEM 274/2003 Sb. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č.37/2001 Sb.
- METODA MĚŘENÍ HUTNĚNÍ - DYNAMICKÁ ZKOUŠKA DESKOU VE VÝKOPU
- A STATICKÁ ZKOUŠKA DESKOU NA PLÁNI
- PARAMETR D(%) PRO JEMNOZRNNÉ ZEMINY 95 %