


POHLED NA R

Příklad rozmístění přístrojů

SCHRACK 2U-12- 84MOD.
540X641X100
+popis,štítky,sběrny....

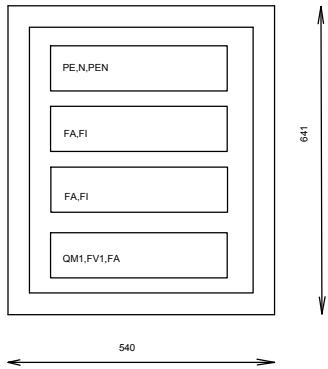

Rozvodná soustava
Ochrana
Krytí
Instalovaný výkon
Výpočtové zatížení
Přívody vývody

: 3NPE~50Hz 400V/TN-S
: automatickým odpojením od zdroje
: IP 40/20
: 19.3kW
: 12.0kW
: zhora

REVIZE PŘEDMĚT DATUM



projektant ING. ARCH. ADAM JURSA, ČKA 4339

projektant profese ING. MICHAEL KOTAS
TESLOVA 2B
OSTRAVA
ING. MICHAEL KOTAS
AUTORIZACE ČKAIT 110 0648
ING. MICHAEL KOTAS

název stavby
INTERIÉR SMUTEČNÍ KAPLE

místo stavby
HŘBITOVNÍ 1150/14
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

investor
MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN
NÁM. ČSA 1/1
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN

obsah měřítko
ROZVADĚČ R1

formát
A3

SO-01 SMUTEČNÍ KAPLE 02/2023

PP
ELEKTROTECHNIKA D.1.1.6. 03