

**PLÁNOVANÉ**

**ČIŠTĚNÍ**

**ZAŘÍZENÍ**

**ČESKÝ TĚŠÍN**

## 1. ÚVOD

Plánované čištění spravovaného zařízení na předem stanovených místech s vyšším výskytem zašpinění je nedílnou součástí preventivní údržby směřující k zajištění trvalé čistoty optického systému svítidla a celkové estetické hodnoty spravovaného zařízení.

## 2. PŘEDMĚT

Tento dokument definuje rozsah, postup a obsah činnosti při plánovaném čištění spravovaného zařízení.

## 3. ORGANIZACE MYTÍ SVÍTIDEL SPRAVOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

### 3.1. Plánované čištění spravovaného zařízení (PČSZ)

PČSZ se provádí 2x ročně, a to výhradně na předem stanovených místech dle předem stanoveného harmonogramu.

#### 3.1.1. Platnost činnosti PČSZ

Činnost PČSZ bude probíhat každoročně v období od 15.5. do 15.6. a dále v období od 15.9. do 15.10. běžného roku.

#### 3.1.2. Předmět činnosti PČSZ

Předmětem činnosti PČSZ obsahuje zejména:

- kontrolu existence štítků s číslem zařízení
- očištění krytu optické části svítidla (venkovní a vnitřní části krytu)
- očištění ostatní části tělesa svítidla
- očištění patice, stožáru a výložníku od prachu, nečistot a případně i nelegálních polepů

#### 3.1.3. Evidence činnosti PČSZ

Činnost PČSZ se zapisuje do pracovního deníku určeného pouze pro tuto činnost a/nebo informačního systému. Každý záznam musí obsahovat:


- a) Jméno osoby provádějící PČSZ (uvedeno v záhlaví záznamu pracovního deníku)
- b) datum provedení PČSZ
- c) číslo zařízení (pokud takovéto číslo není, zapíše se umístění pomocí čísel sousedních zařízení (příklad: CS01042– bez čísla – CS01044)
- d) číslo pozice
- e) druh provedené práce
- f) spotřebovaný materiál (druh, množství)

Zjištěné informace na spravovaném zařízení v rámci činnosti PČSZ, které je nutné předat správci k vyřízení, se zapisují do pracovního deníku určeného pouze pro tuto činnost a/nebo informačního systému. Každý záznam musí obsahovat:

- a) Jméno osoby provádějící PČSZ (uvedeno v záhlaví záznamu pracovního deníku)
- b) datum zjištění informace
- g) číslo zařízení (pokud takovéto číslo není, zapíše se umístění pomocí čísel sousedních zařízení (příklad: CS01042– bez čísla – CS01044)
- c) druh zjištěné informace


### 3.1.5. Stanovená místa spravovaného území

Na území města Český Těšín je pro činnost PČSZ staveno následujících pět oblastí:

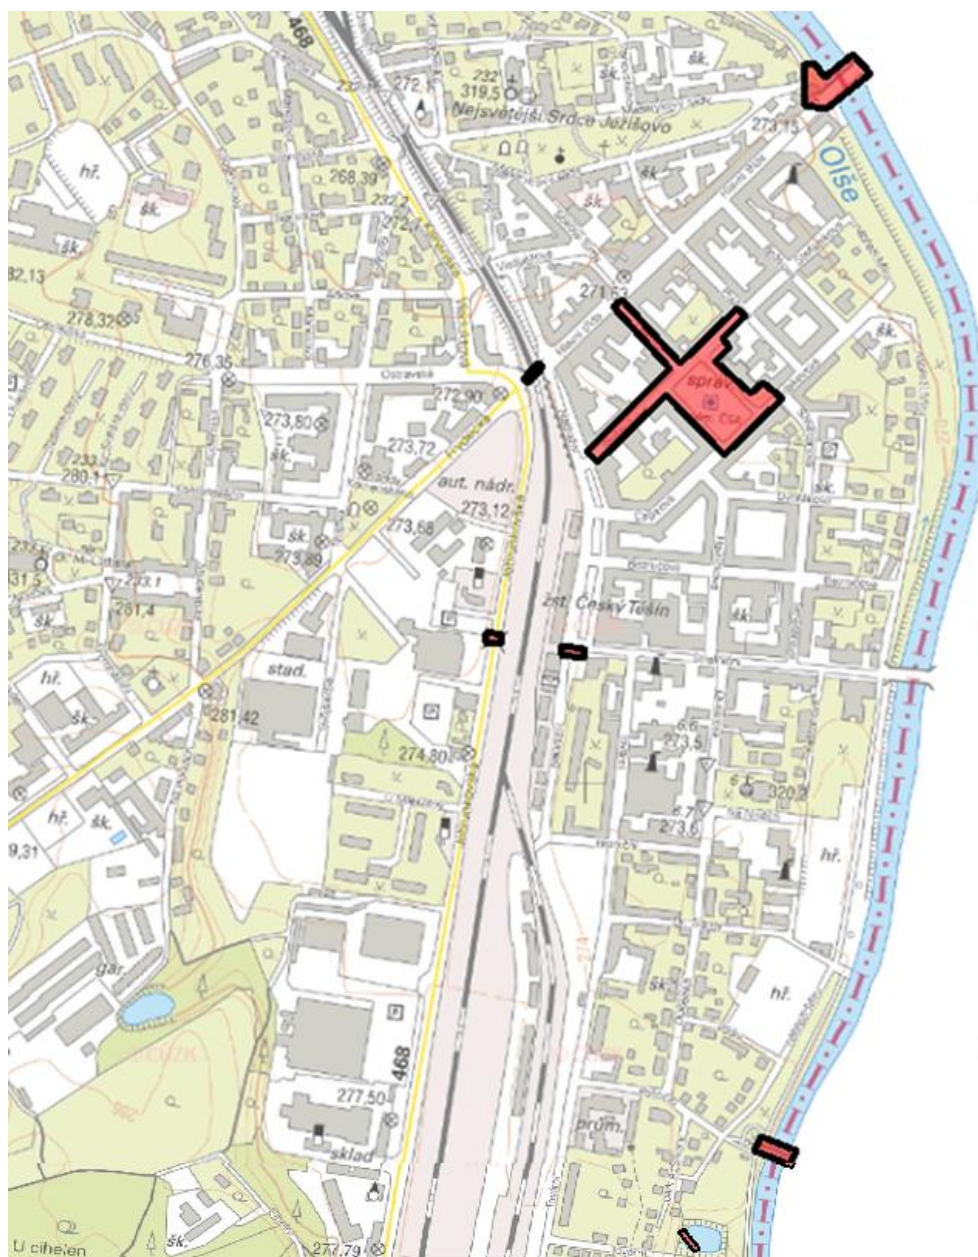


## Most Družby

| Popis zařízení                      | Počet zařízení | Obrázek                                                                            |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ASP – LED svítidla v zábradlí mostu | 68             |  |
| VO – svítidlo INDAL THEMA           | 10             |                                                                                    |

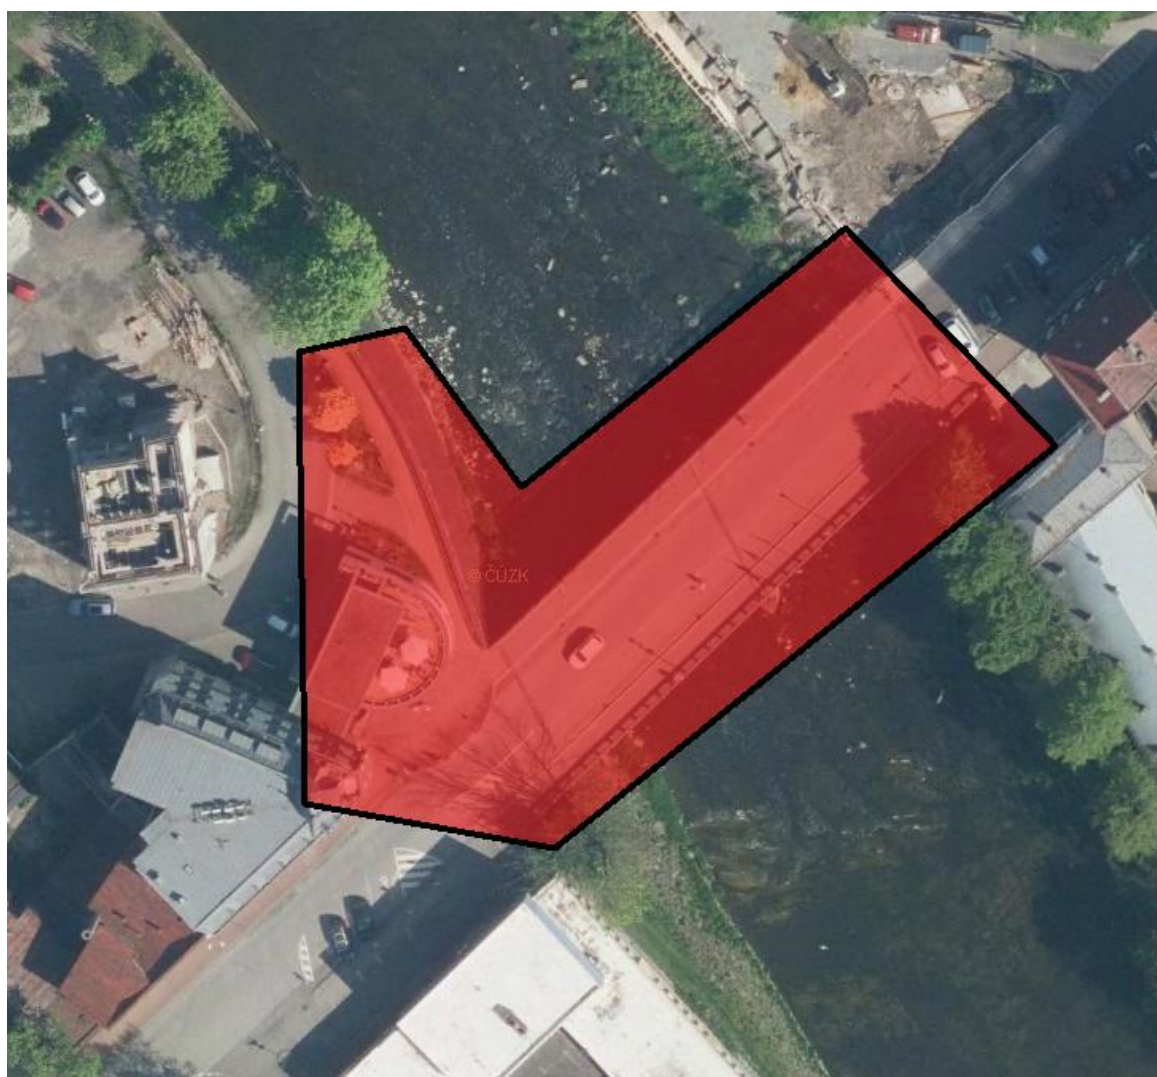

## Náměstí ČSA

| Popis zařízení       | Počet zařízení | Obrázek                                                                            |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| VO – svítidlo OW LED | 80             |  |

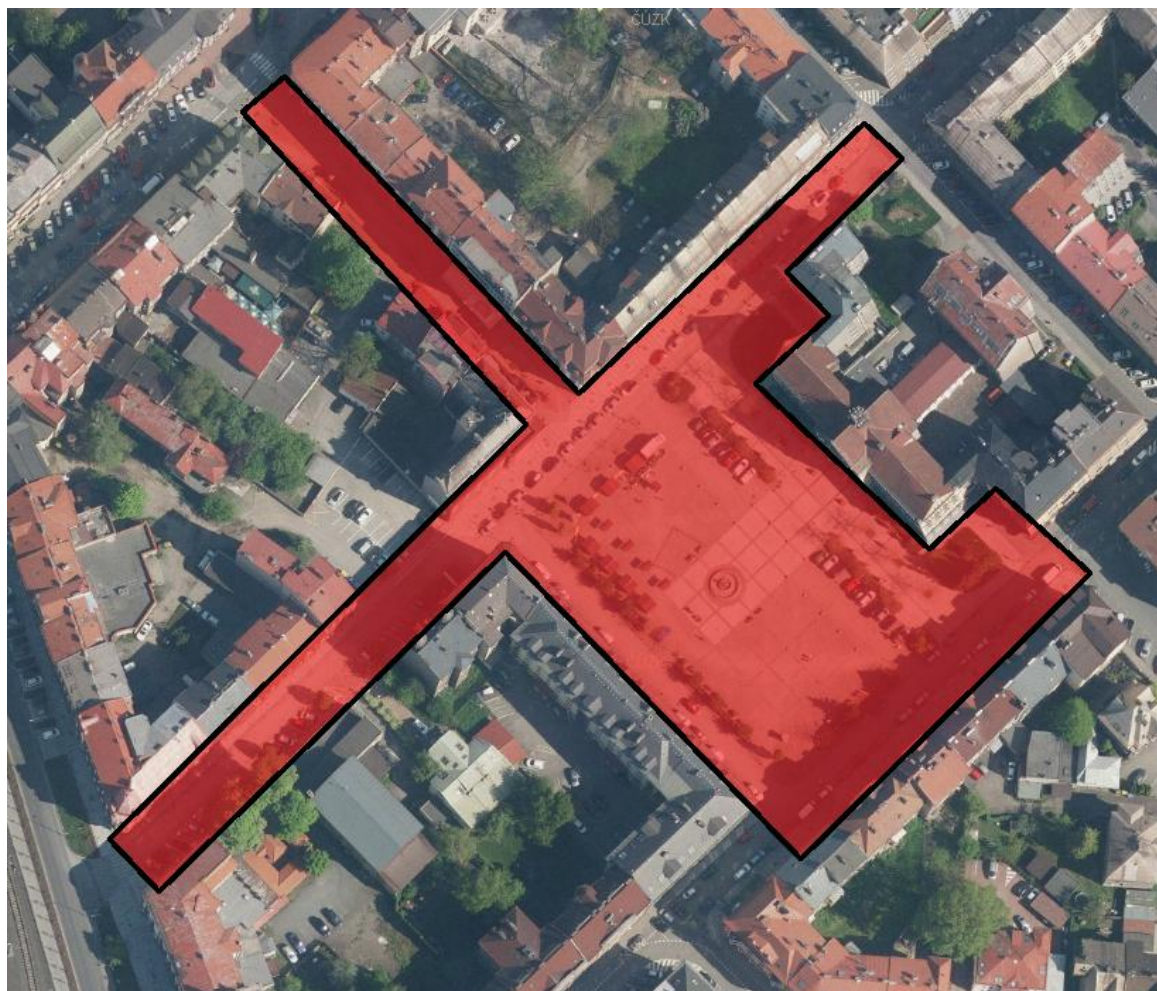


## Podchod v ulici Nádražní (u ČD)

| Popis zařízení                        | Počet zařízení | Obrázek                                                                             |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SAO – svítidla pod skleněnou střechou | 44             |   |
| VO – svítidlo LED HONOR v podchodu    | 4              |   |
| VO – svítidlo BEGHELLI BS100 2X58W    | 3              |   |
| VO – svítidlo LED STROPNI ATYP.7W     | 12             |  |




## Podchod

| Popis zařízení                           | Počet zařízení | Obrázek                                                                            |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| VO - svítidlo DUST 2*36W EVG VS<br>EB PC | 5              |  |

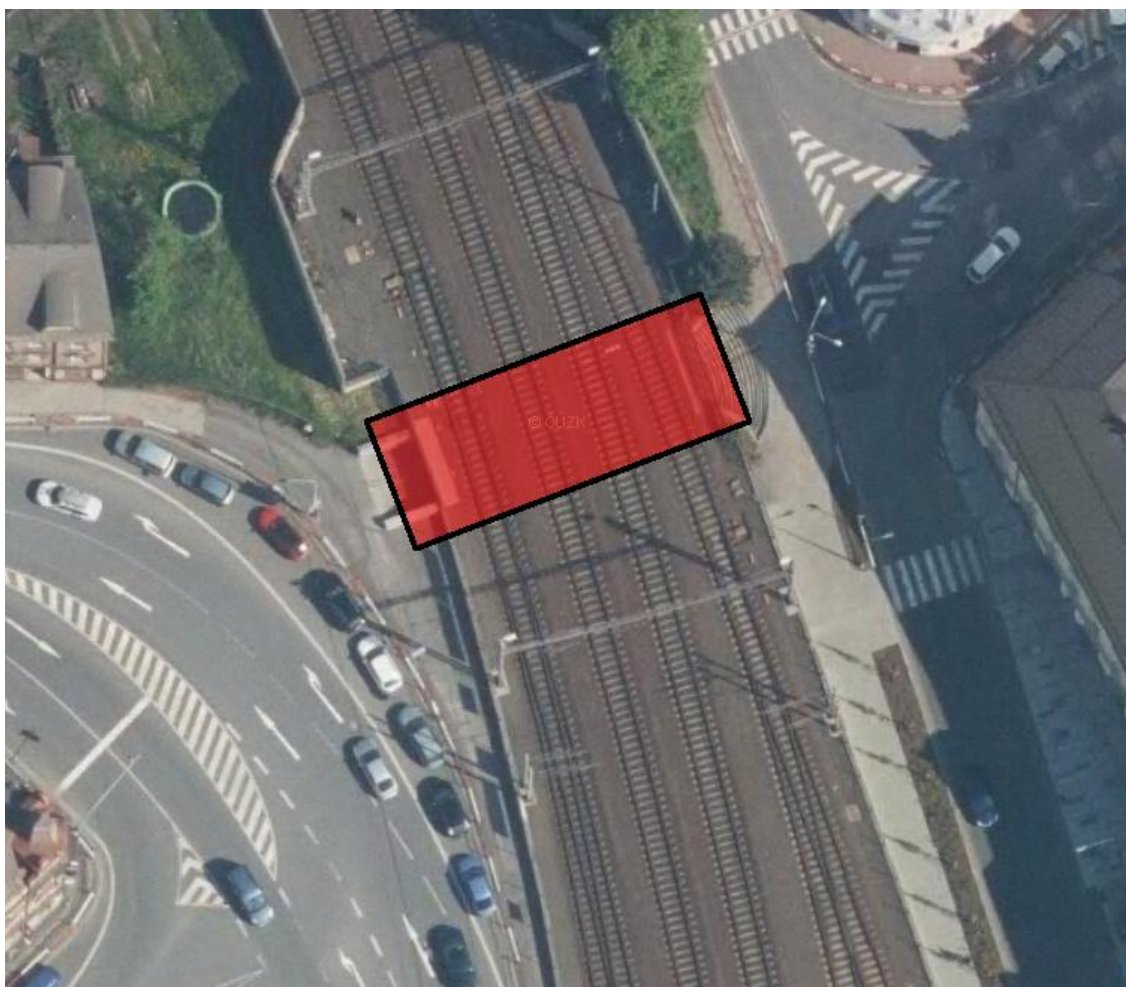

## Sportovní lávka

| Popis zařízení                                       | Počet zařízení | Obrázek                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ASP – svítidla LED BL02LP-W4F-765 (v zábradlí mostu) | 34             |  |

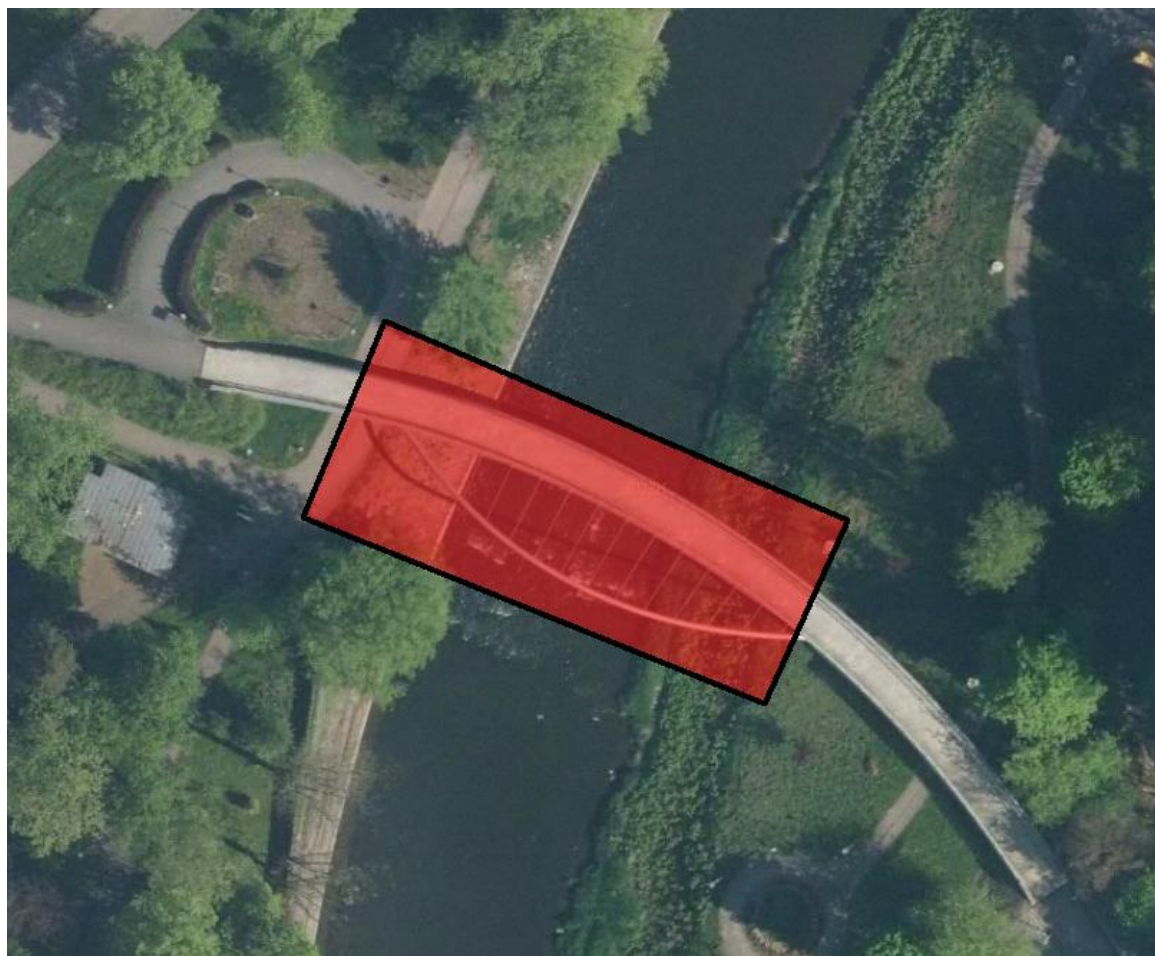

## Lávka přes rybník v parku A. Sikory

| Popis zařízení                                | Počet zařízení | Obrázek |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| ASP – svítidla SV.LED 3528 PAS<br>11W ST.BILA | 4              |         |

