

MK ENGINEERING
Ing. Miroslav Krauz
Komorní 1617/15
737 01 Český Těšín

V Třinci dne 08. dubna 2025
EA/Mu/Cze/030

Věc:

Vyjádření k existenci sítí: „Český Těšín – Mistřovice, vodovod ul. Slepá“

V návaznosti na Vaši žádost ze dne 21.03.2025, doloženou výkresy „C.2 Katastrální situační výkres a C.3 Koordinační situační výkres“ s vyznačením navrženého vodovodu HDPE DN80 umístěného na pozemcích parc. č. 33/1, 33/2, 33/3, 102 v k. ú. Mistřovice [696129] Vám sdělujeme, že uvedenou stavbou **dojde na pozemku parc. č. 33/3 ke kolizi** s přivaděčem průmyslové vody DN 800, jehož průběh jsme orientačně zakreslili v příloze tohoto vyjádření.

Pro vydání souhlasného stanoviska ke stavbě požadujeme předložení projektové dokumentace, ve které budou zapracovány tyto požadavky:

- v technické zprávě bude uvedena informace, že dotčenými pozemky prochází potrubí přivaděče průmyslové vody DN800 s výškou krytí cca 2 až 2,3 m (dále jen DN 800), které je v majetku ENERGETIKY TŘINEC, a.s. (dále jen ET, a.s.) a u kterého dojde k dotčení s výše uvedenou stavbou,
- umístěním vodovodního potrubí HDPE DN80 dojde ke kolizi s potrubím DN 800, proto bude potrubí HDPE DN80 uloženo v místě křížení pod potrubím ET, a.s. a to s minimální odstupovou vzdáleností 0,5 m a vložením do navržené chráničky, která zamezí mechanickému poškození přípojky v případě vzniku poruchy na našem zařízení,
- potrubí DN 800 má vymezeno ze zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ochranné pásmo, jehož šířka je od krajního pláště potrubí 2,5m na každou stranu, proto je nutné respektovat toto ochranné pásmo již v projekční přípravě
- dojde k doplnění výkresové části dokumentace o „Charakteristické řezy“, ze kterých bude zřejmé uložení vodovodního potrubí HDPE DN80, včetně navržených ochran a s uvedením odstupových vzdáleností od vodovodního potrubí DN 800,

Dále požadujeme doplnění projektové dokumentace o realizační podmínky:

- před zahájením výkopových prací dojde k doručení písemné žádosti ET, a.s. k vytýčení přesné trasy a hloubky potrubí DN 800.
- povinnost zhotovitele díla o nutnosti informovat ET, a.s. o zahájení prací v ochranném pásmu našeho zařízení a to v předstihu min. 2 pracovních dnů.
- veškeré výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení, budou prováděny výhradně ručním způsobem.
- před zásypem obnažených částí potrubí DN 800 pak povinnost zajistit provozovatele na místo samotné a zápisem ve stavebním deníku provést souhlas k provedení zásypu, technická zpráva bude též obsahovat telefonický kontakt na provozovatele vodního hospodářství, kterým je p. Štěpánek Miloslav tel.: 558/535270, případně p. Trummer Jiří tel.: 558/533714.
- realizační práce budou probíhat v koordinaci s jedním z výše uvedených zástupců ET, a.s. po předložení a seznámení s jednotlivými pracovními postupy. Souhlas s výkopem pak zajistí investor protokolárním zápisem ve stavebním deníku.

S pozdravem

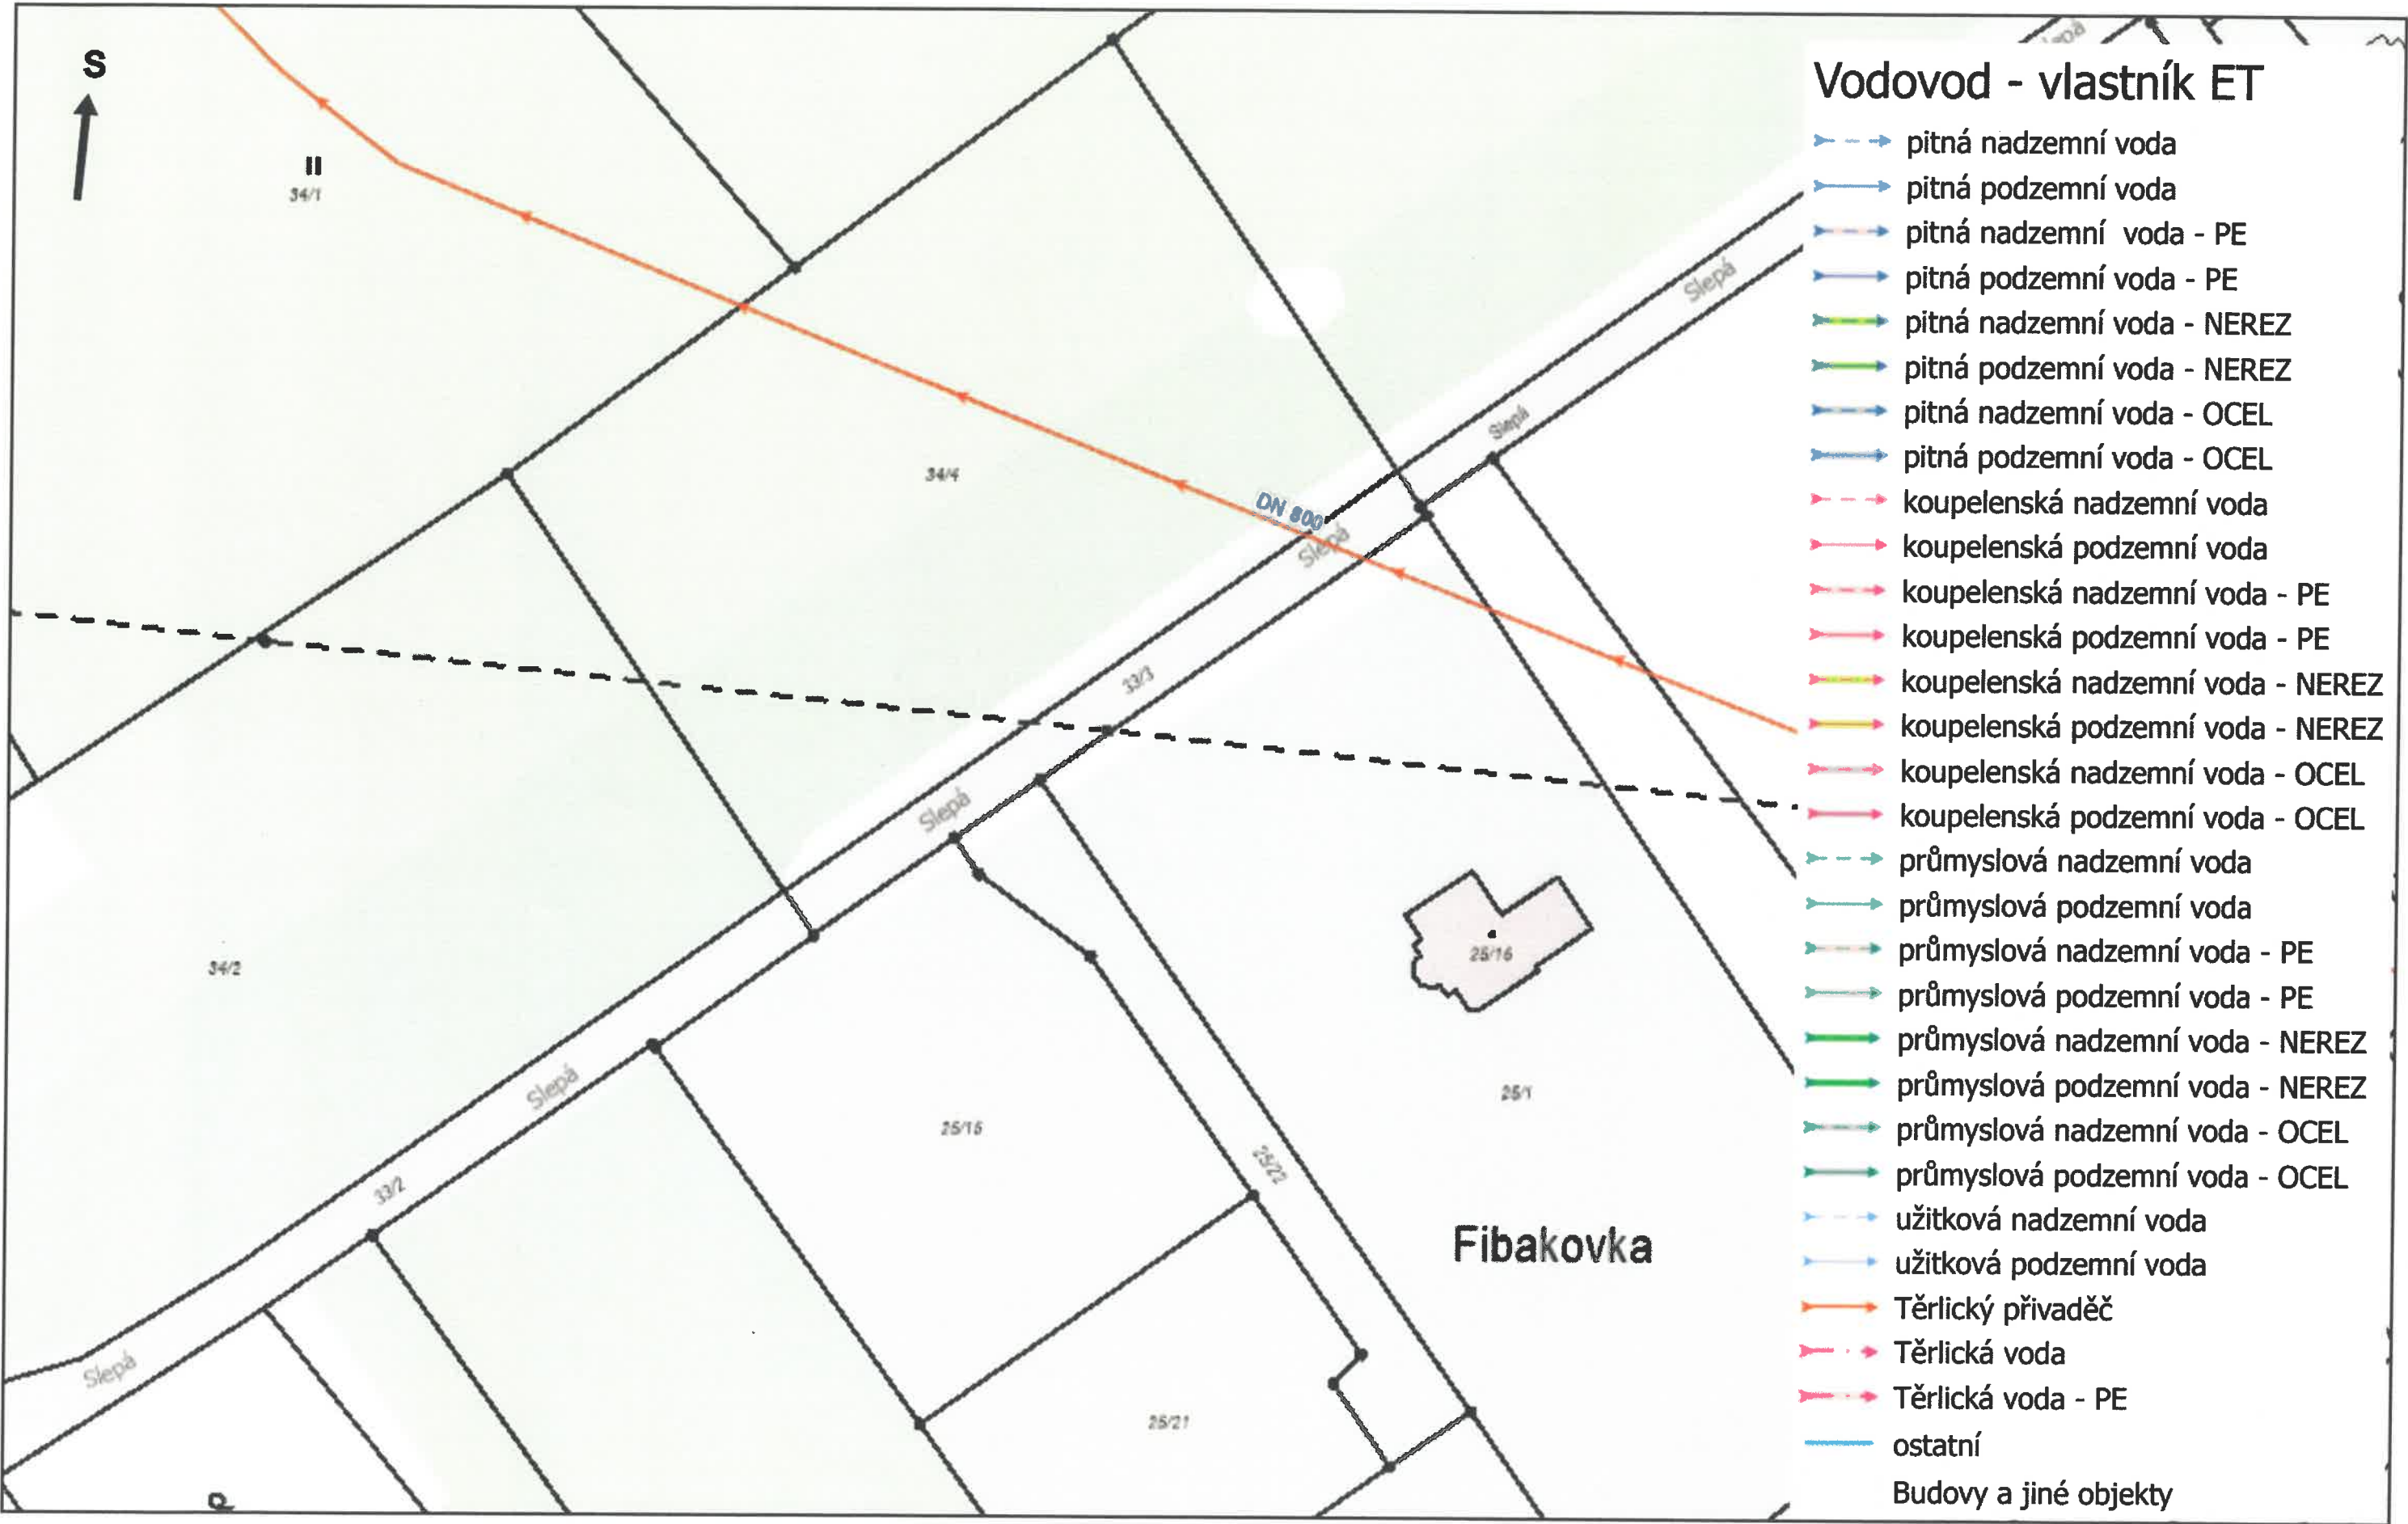

Ing. Jan Čepec
Technický ředitel

ET ENERGETIKA TŘINEC
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Průmyslová 1024, Staré Město
739 61 Třinec (7)

Příloha: 1x dle textu

Vyřizuje: Alan Czempka – 558/532826

MAPA



0 0.01 0.02 0.03 km

1:945

Datum: 7.4.2025

Autor: Web AppBuilder