




# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM

## A) V komunikaci

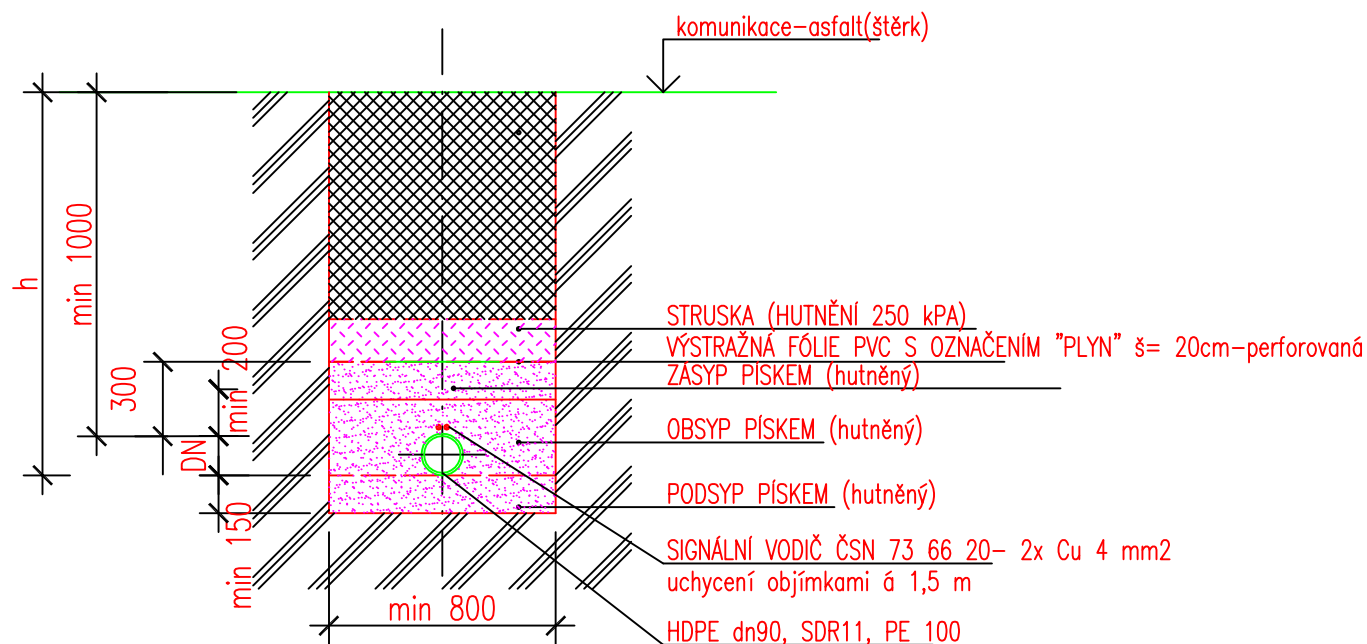

## POZNÁMKA :

- h – proměnná hloubka dle podélného profilu
- pro přípojky materiál HDPE dn32, SDR 11, PE 100
- UZÁVĚRY VČETNĚ ZEMNÍ SOUPRAVY SE OBSYPÁVAJÍ PÍSKEM

Vedoucí projektant : Ing. Pavel Kurečka 	Projektant Ing. Jaroslav Gavlas		 <b>Ing. Pavel Kurečka</b> <b>MOSTY s.r.o.</b> U Studia 33, Ostrava 700 30 tel. 597494180, mobil 603266474 kurecka@mostykurecka.cz
Kontroloval Ing. Jaroslav Gavlas			
Objednatel: Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín			
Stavba (místo) :  <b>MOST ul. POD ZVONEK, ev.č. 9b-M5</b>			
Část / objekt : <b>D.1.5 - Stavební část: SO 501 - Přeložka plynovodu</b>			Datum 02/2020
			Formát A4
			Měřítko
			Účel PDPS
			Č.zakázky 2016-44
Název : <b>Uložení plynovodu</b>			Č.soupravy Č.výkresu
			<b>04</b>