


VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC KG SN12

α = 120°  
M 1 : 25

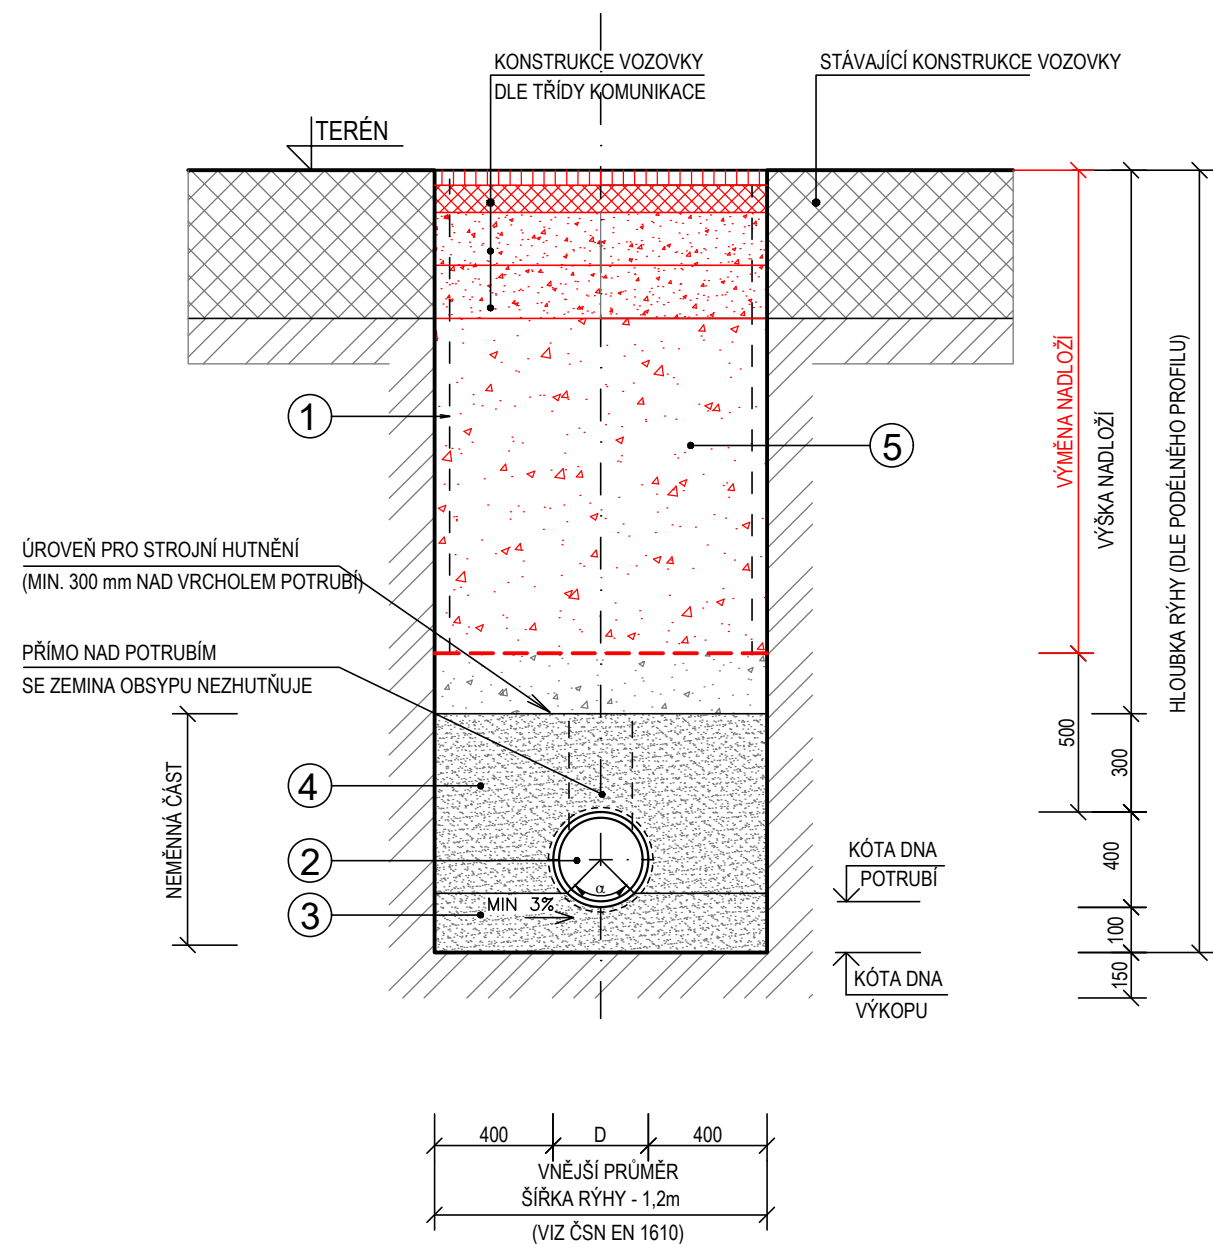

OBNOVA KONSTRUKCE VOZOVKY NAD POTRUBÍM V ŠÍŘCE 1,2m  
A NAD DOMOVNÍMI PŘÍPOJKAMI V ŠÍŘCE 0,75m

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

ASFALTOVÝ RECYKLÁT	40 mm	
PS, EKM SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIKOVANÉ EMULZE	0,18-0,20 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ	ACP 16*	70 mm
INFLTRAČNÍ POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ		ČSN EN 13108-1
ASFALTOVÉ EMULZE - PI, EK	0,7 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63	ŠD <sub>A</sub>	150 mm
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63	ŠD <sub>B</sub>	150 mm
CELKEM		410 mm

LEGENDA :

1	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
2	KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC DN400
3	LŮŽKO Z PÍSKU MAX. ZRNO 4 mm - TL. LŮŽKA PO ZHUTNĚNÍ JE 100 mm
4	OBSYP POTRUBÍ Z HUTNĚNÉHO PÍSKU NEBO ŠTĚRKOPÍSKU PO VRSTVÁCH 150mm, MAX. ZRNO 8-16 mm
5	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY NESEDAVÝM MATERIÁLEM - PŘÍRODNÍM DRCENÝM KAMENIVEM FRAKCE 0-63 mm, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 200 mm

POZNÁMKA

- PARAMETR D(%) PRE JEMNOZRNNÉ ZEMINY 95%
- RELATIVNÍ HUTNOST I<sub>D</sub> PRO HRUBOZRNNÉ ZEMINY 0,70
- METODA MĚŘENÍ ZHUTNĚNÍ :
- DYNAMICKÁ ZKOUŠKA DESKOU VE VÝKOPU A STATICKÁ ZKOUŠKA DESKOU NA PLÁNI NA 45 MPa
- OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

BPV

S-JTSK

3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<b>Sweco a.s.</b> pracoviště Ostrava, Varenská 49, 730 02 Ostrava IČO: 26475081 www.sweco.cz	VYPRACOVAL	Alena Tolaszová	
	PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	
	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	
	TECH. KONTROLA	Ing. Karel Hurt	
	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Martin Jonšta	
OBJEDNATEL: Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.	ČÍSLO ZAKÁZKY	22 4153 01 01	
	STUPEŇ	oprava	
	DATUM	08/2024	
	FORMÁT	2 A4	
	MĚŘÍTKO	1 : 25	
PŘÍLOHA: Příčný řez (schéma uložení potrubí)	ARCHIVNÍ ČÍSLO	016/24/3	
	ČÍSLO PŘÍLOHY	4.	1
			0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Název souboru: 4\_Vzorove\_ulozeni\_potrubí\_PVC.dwg

