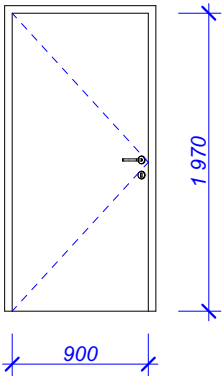
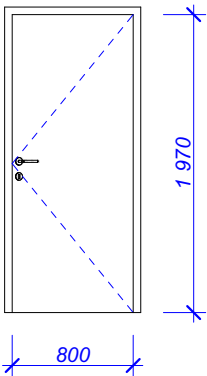
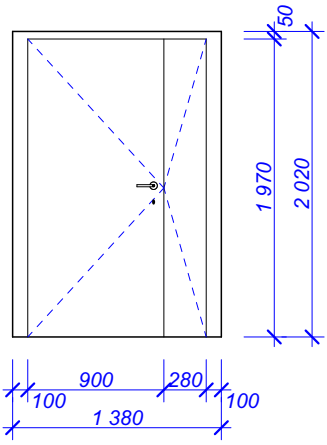
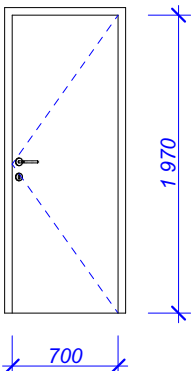


## PŘÍLOHA Č. 2 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

OZNAČENÍ	SCHEMA / ROZMĚR	POPIS	PODLAŽÍ	POČET (KS)
13 TP0		<b>Vnitřní dveře 900 x 1 970 mm</b> Vnitřní dveře: jednokřídlé, levé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Zárubeň: ocelová, bezobložková montáž do zdiva tl. 150 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: EW 30/DP 3-C, S <sub>200</sub> (kouřotěsnost) Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Práh: ano Systém generálního klíče.	1. PP	1  <b>Celkem 1 ks</b>
14 TP0		<b>Vnitřní dveře 800 x 1 970 mm</b> Vnitřní dveře: jednokřídlé, pravé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Zárubeň: ocelová, bezobložková montáž do zdiva tl. 150 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: není Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Práh: přechodová lišta Systém generálního klíče.	1. PP	1  <b>Celkem 1 ks</b>
15 TP0		<b>Vstupní dveře 900 + 280 x 1 970 mm (východní)</b> Stavební otvor pro osazení rámu dveří: 1 380 x 2 020 mm <b>Nutno předem zaměřit na stavbě!</b> Způsob otevírání: otevíravé do exteriéru Materiál: hliník Barva: tmavě hnědá Rám: vícekomorové provedení Práh: hliníkový s přerušeným tepelným mostem Výplň / zasklení: plné Prostup tepla včetně rámu: U <sub>w(max)</sub> = 1,0 W/m²K Požadavek PBŘ: PK (panikové kování) Včetně všech kotevnic, lemovacích, krycích prvků a kování. Zabudování dle zásad ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře. Systém generálního klíče.	1. PP	1  <b>Celkem 1 ks</b>
16 TP0		<b>Vnitřní dveře 700 x 1 970 mm</b> Vnitřní dveře: jednokřídlé, pravé Dveřní křídlo: z laminátové desky, plně hladké, bezfalcové Zárubeň: ocelová, bezobložková montáž do SDK příčky tl. 100 mm Barva: krémově bílá Požadavek PBŘ: není Pohledové panty, kování: dekor mosaz - klika / klika, dělené štítky s cylindrickým zámkem Práh: přechodová podlahová lišta Systém generálního klíče.	1. PP	1  <b>Celkem 1 ks</b>