




D.1.2 Technologické řešení  
D.1.2.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY   |                      |  |
| VEDOUcí PROJEKTU   | PROJ. PROFESE        | VYPRACOVAL   |
| ing.arch.MENDELEK CZ.  | ING. J. NEZVAL Ph.D. | ING. J. NEZVAL Ph.D.   |
|  |                      |  |
| INVESTOR : Město Český Těšín , nám.ČSA 1/1 , 737 01 Český Těšín                    |                      |  |
| PROJEKTANT : BMCH s.r.o.,28.října 168 , 709 00 Ostrava                             |                      |  |
| STAVBA :   |                      |  |
| Podpora dostupného bydlení na ul.Tovární č.314/27                                  |                      |  |
| FORMÁT   |                      | <br>ADRESA : tř.28.ŘÍJNA 1142/168<br>709 00 OSTRAVA-MAR.HORY<br>IČ : 48394190, DIČ : CZ48394190<br>PROVOZOVNA : SÍŤELNÍČNÍ 28<br>737 01 ČESKÝ TĚŠÍN |
| DATUM  |                      |  |
| STUP.P.D.  |                      |  |
| ČÍS.ZAK.   |                      |  |
| MĚŘÍTKO  |                      | Č.VÝKRESU  |
| -  |                      | 09   |



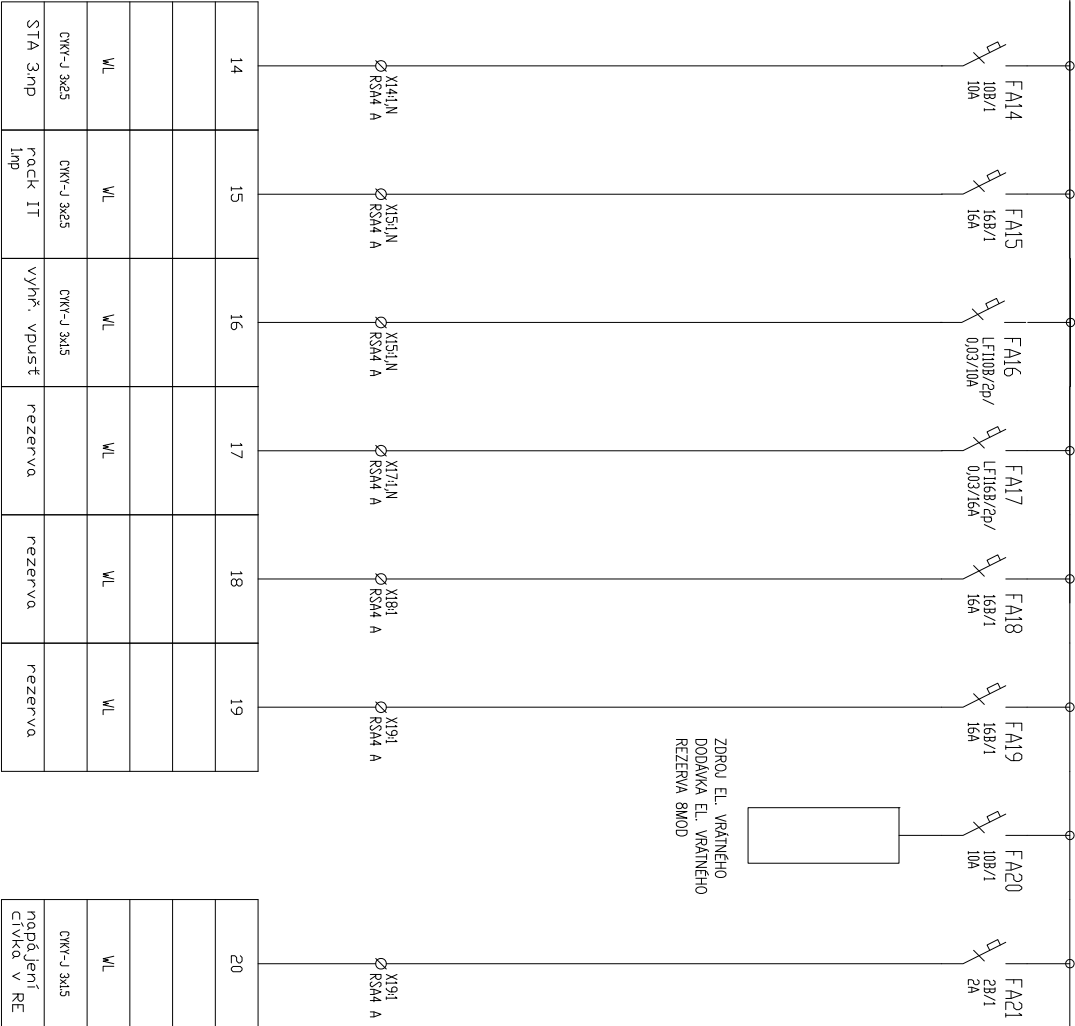

ROZVADEČ: PASTOVÝ ROZVADEČ POD OMÍTKU 72MOD  
DVEŘE V PROVEDENÍ EI30-Sm-DP1  
ROZMĚRY ROZVADEČE: 8450x664xh144  
KRITÍ: min. IP40/20  
SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S  
PRIVODY: VRACHEM  
VÝVODY: VRACHEM  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3  
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBE ROZVADEČŮ.  
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADEČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA  
20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.  
NAPLŇ ROZVADEČE: OD FIREM OEZ, SCHACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBE  
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ  
ČÍSLOVANÍ SVOREK ÚPRAVY VÝROBE ROZVADEČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.  
PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU ÚPRAVY POMOCI ÚPRAVK.  
MAX. PROUD NA SBĚRNICI 25A